

# Datenblatt Peltier-Schaltschrankkühler FR-536-AC




S-0001176-002-a

## Technische Daten:

Versorgungsspannung	90-305 V-AC, 47-63 Hz oder 127-431 V-DC
Nennleistung	900 W
Gewicht	ca. 25 kg
Schutzart Außenseite (Warmseite)	IP67
Schutzart Innenseite (Kaltseite)	IP20
Einsatztemperaturbereich	-40 °C bis 70 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C bis 70 °C
Störmeldekontakt	Schließkontakt, max. 250 V-AC (30 V-DC), 5 A
Schaltpunkt Störmeldung	+80°C (+/- 5°C) Wärmetauschertemperatur
Schaltpunkt Sicherheitsabschaltung	+90°C (+/- 5°C) Wärmetauschertemperatur

## Leistungsbereich:

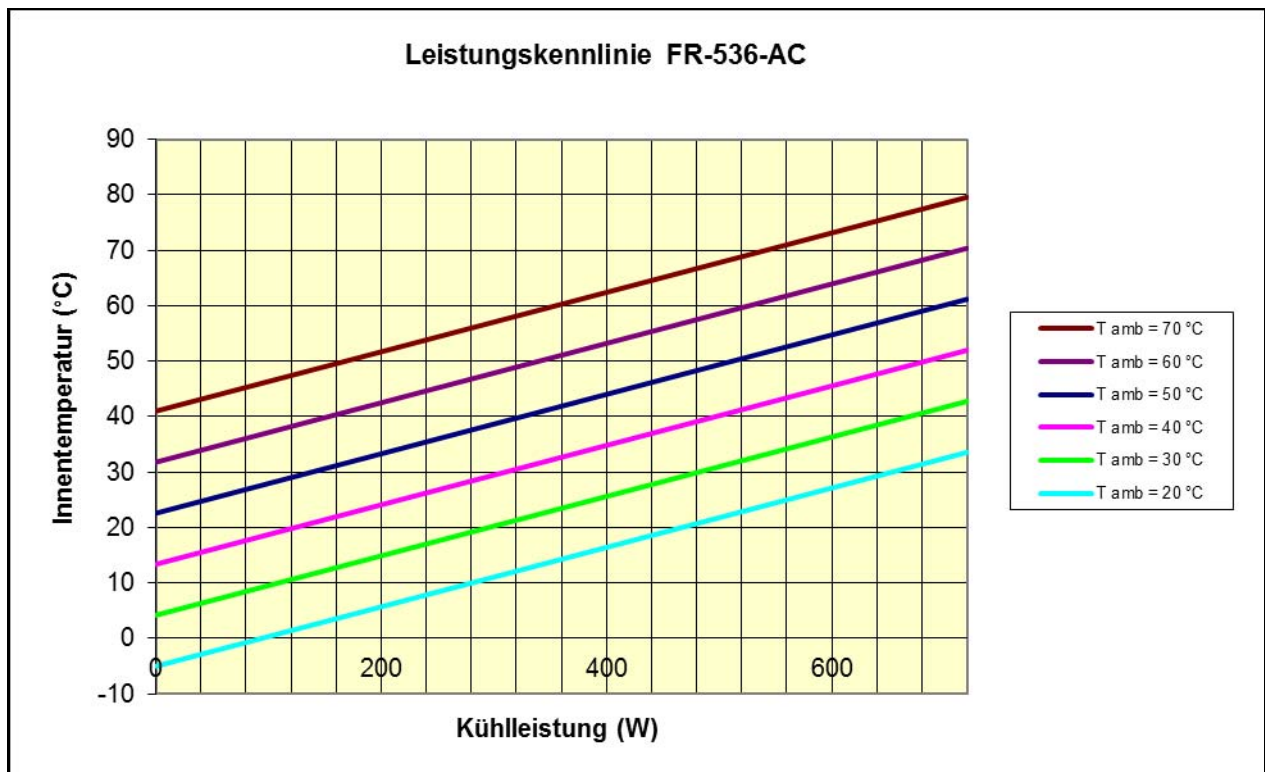


### Anschlussbelegung:


Kabel	Aderfarbe	Anschluss
weiß	braun	L
weiß	blau	N
weiß	gelb / grün	Erdung
schwarz	blau	Alarm-Schließer
schwarz	braun	Alarm-Schließer

Es sind insgesamt 2 weiße und 1 schwarzes Kabel vorhanden.

### Hauptmaße:

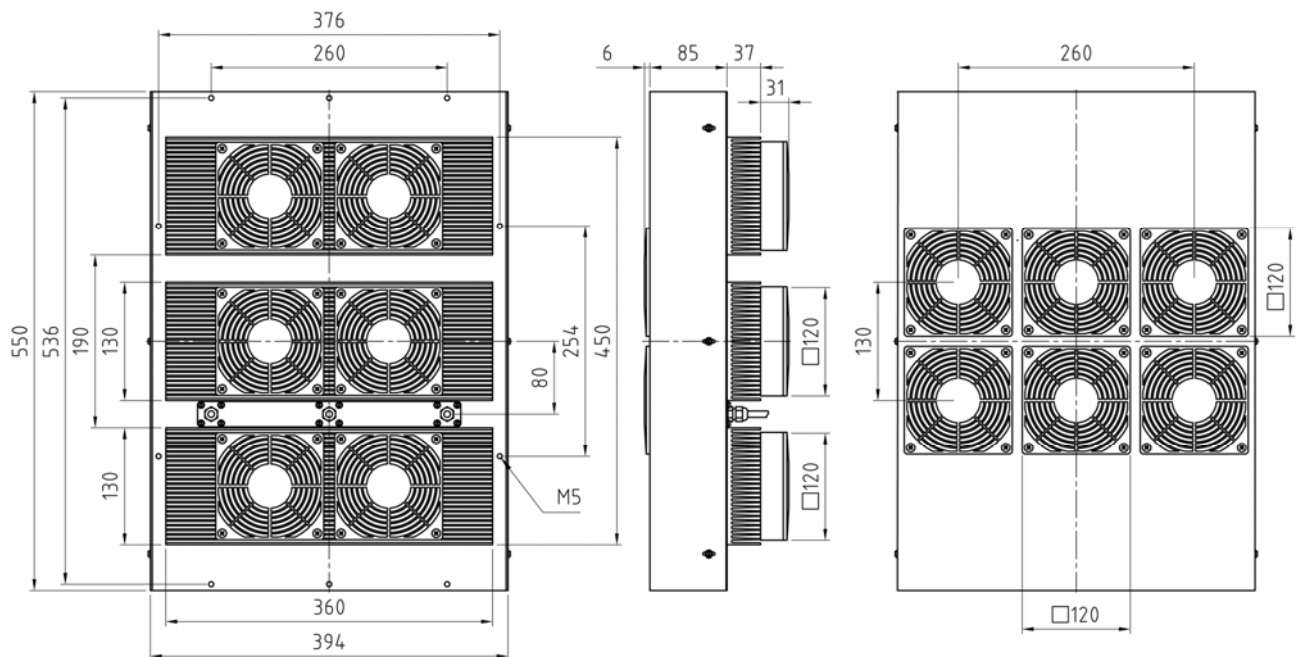

**Durchbruch:**

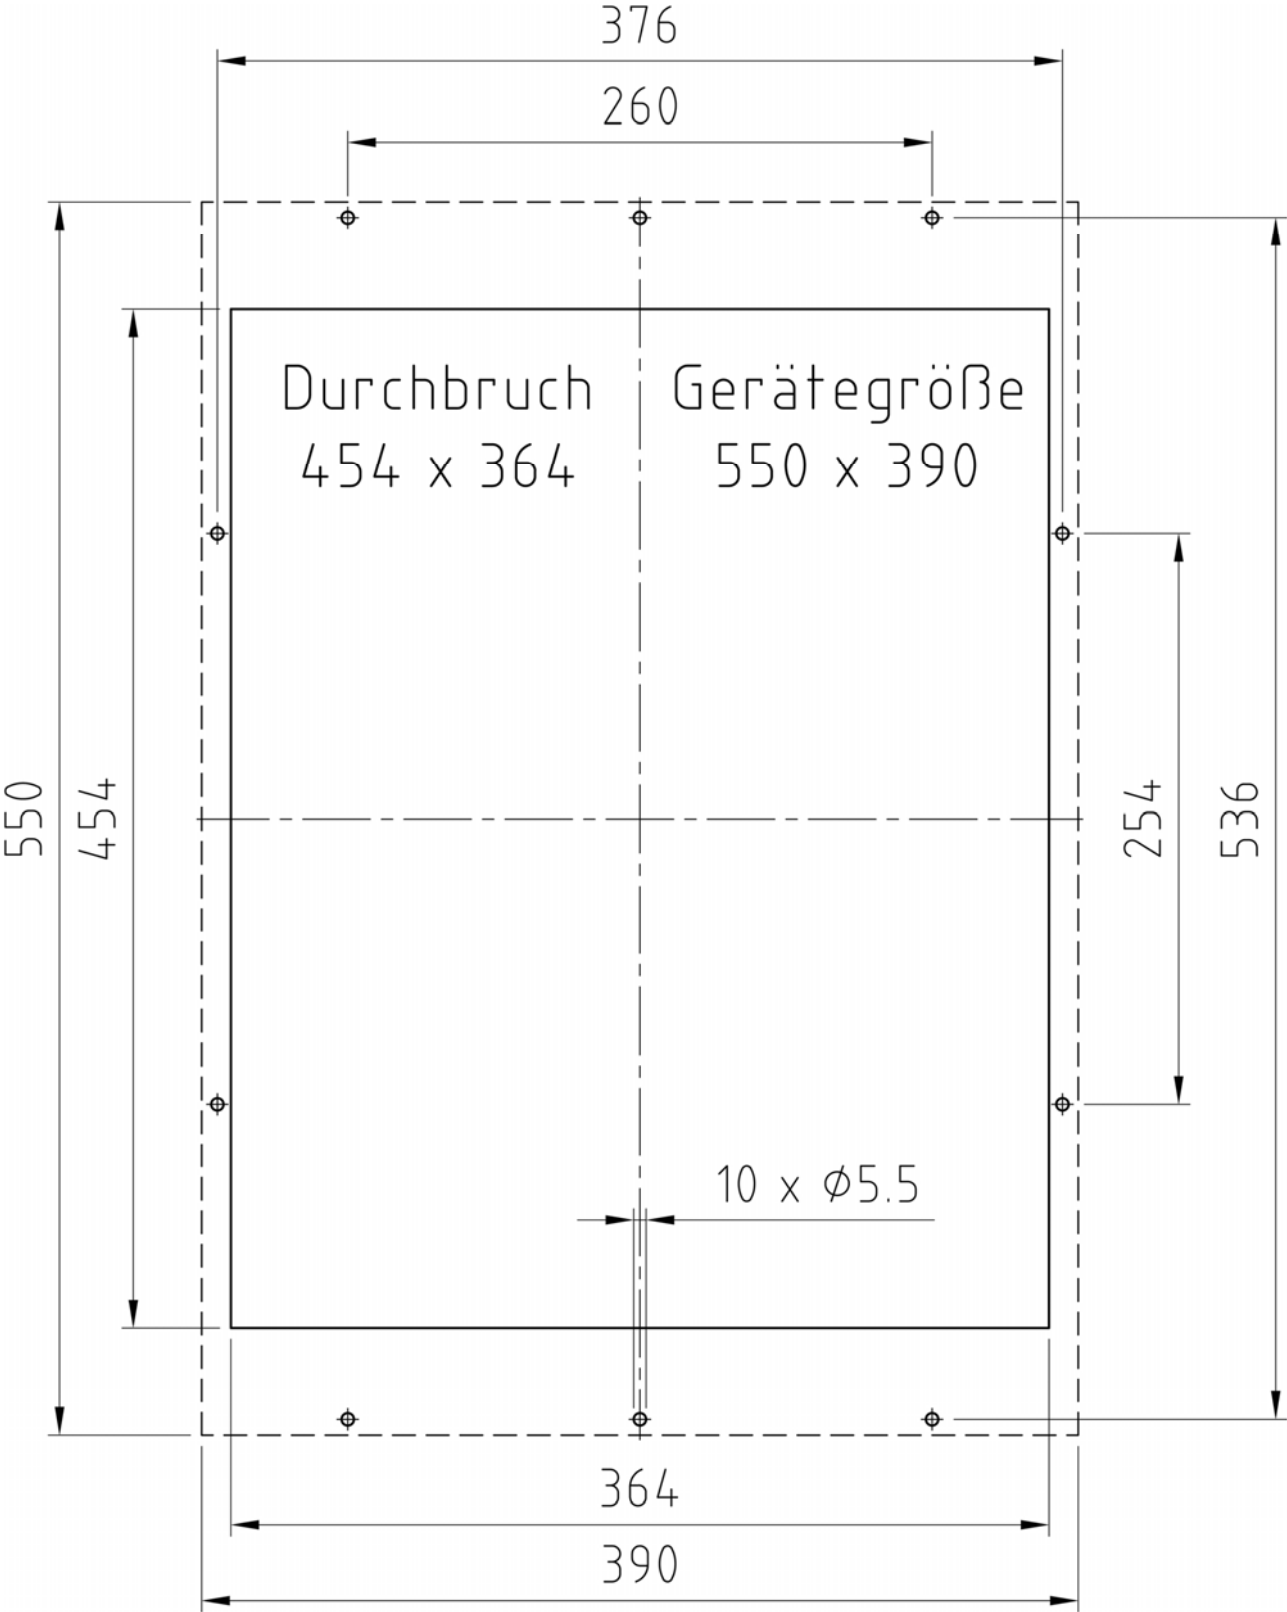



Für das Produkt "DR.NEUMANN Peltier-Schaltschrankkühler FR-536-AC" erfolgt die CE Kennzeichnung aufgrund der Richtlinie 89/336/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 29. April 1991 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Kommunikationseinrichtungen einschließlich der gegenseitigen Anerkennung ihrer Konformität.

Das hier beschriebene Produkt "DR.NEUMANN Peltier-Schaltschrankkühler FR-536-AC" erfüllt die Voraussetzungen für eine CE-Kennzeichnung:

**Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/VDE 0839 Teil 6-2**

Elektromagnetische Verträglichkeit Fachgrundnorm Störfestigkeit

**Funkentstörung nach EN 55022 Klasse A**

Elektromagnetische Verträglichkeit von Einrichtungen der Informationsverarbeitungs - und Telekommunikationstechnik

**Elektrische Sicherheit nach EN 60950**

Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik einschließlich elektrischer Büromaschinen

Dieses Gerät ist zum Einsatz im Industriebereich bestimmt. Die Störfestigkeit und Störaussendung entsprechen den Richtlinien für Industriegeräte. Beim Einsatz in Wohn- und Geschäftsbereichen kann es unter Umständen zur Störung anderer Geräte (z.B. Radio) kommen. Der Betreiber muss selbstständig sicherstellen, dass kein Dritter durch mögliche Störungen beeinflusst wird.

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller

DR. NEUMANN  
Peltier-Technik GmbH  
Gautinger Straße 45  
82061 Neuried

abgegeben.